

# Kultuurireklaami pinnad

**Toode**  
Postid ja seinaraamid

**Osade arv**  
1


**Plakati suurus**  
600x900 mm

**Nähtav suurus**  
590x860 mm  
(Tuletõrjemaja posti  
nähtavus 530x805 mm)

## Trükifail

Trükifaili suurus 1:1 ja tihedus soovitatavalt 360dpi. Kõik kasutatud fotod peaksid olema kõrge resolutsiooniga. Sobivad faililaiendid on pdf, tiff ja formaat composite (separeerimata kujul). Värvid CMYK. **Müüride pinda loetakse kahe plakatikohana.** Võimalus teha müüridele fail 1200x900 mm või paigaldame 2\*600x900 mm.

Kampaania sõnum peab vastama Eesti Vabariigi poolt sätestatud reklaami- ja keelenõuetele.

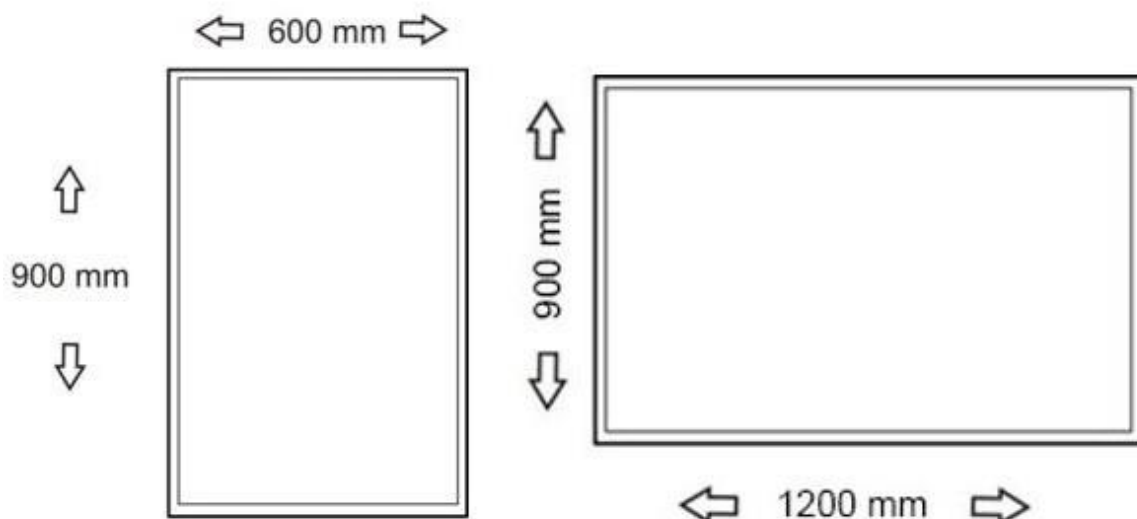

## Paberi materjal

Sobilik paber peaks jääma vahemikku 115g/m<sup>2</sup>-130g/m<sup>2</sup>. Paber peab olema toodetud välitingimustes reklaampindadele kleepimiseks.

**Lubatud on kasutada vaid välireklaampindade jaoks toodetud Blueback paberit.**

Uut sorti paberi kasutuselevõtmisel tuleks plakatite tootjal kindlasti Clear Channeli tehnikaosakonnaga nõu pidada ning plakatimõõtude suurenemise väljaselgitamiseks läbi viia originaalmaketi testid.

**Plakatid peavad olema toodetud selliselt, et on arvestatud plakati mõõtude venimisega lõppmõõtudeni maksimaalselt 600x900 mm.**

## Trükivärvid

Trüktivärid peavad olema vastupidavad vähemalt kuu aega linna keskkonnas suvise päikese käes ilma, et värid tuhmuksid või muutuksid mõnel muul viisil. Mitte kasutada trükkimisel värvet, mis ei talu liimi ega niiskust. Läikega trüktiväride kasutamisel tuleks arvestada asjaolu, et läikiv pind võib olla peegeldav ning seeläbi võib reklaamsõnum jääda loetamatuks.

## Trükifaili ja plakatite edastamise tingimused

Trükifail ja muud plakatite tootmiseks vajalikud materjalid palume üles laadida **vähemalt 10 päeva enne** eksponeerimise algust kodulehel oleva lingil [clearchannel/failide-edastamine](https://clearchannel.ee/failide-edastamine) või vastavalt kokkuleppele projektjuhiga.

**NB!** Trükifailiga koos palume alati edastada näidispildi kujundusest (sobilik jpg fail). Näidispildi puudumise korral ei võta Clear Channel Estonia vastutust, kui väljatrükk on erinev soovitud tulemusest.

Valmisplakatid tuleb transportida Clear Channel Estonia tehnikasakonda vähemalt **5 päeva enne** eksponeerimise algust aadressil: **Spordi tn 13A 11312 Tallinn Eesti** T +372 6517 260